



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01988.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Bình Châu - Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	05/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,75	6,0 - 8,5	06/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	06/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01987.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Thị Lan - ấp Thèo Nèò, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	05/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,86	6,0 - 8,5	06/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,26	≤ 2 NTU	06/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024

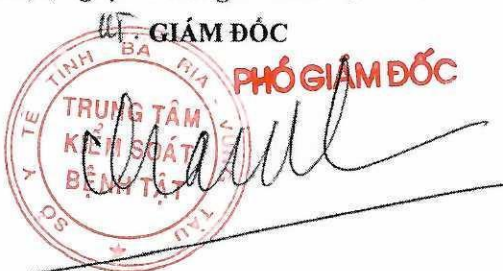
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01986.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Đức Long - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	05/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,95	6,0 - 8,5	06/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,13	≤ 2 NTU	06/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01841.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	14/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	14/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	14/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,52	6,0 - 8,5	15/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,21	≤ 2 NTU	14/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 11 năm 2024

KIỂM GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01839.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Ngọc Diễm - Ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	14/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,17	6,0 - 8,5	15/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	15/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CBHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01840.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thanh Thủy - Ấp Bình Tiến, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	14/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,27	6,0 - 8,5	15/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	15/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 11 năm 2024



KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01594.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 3/10/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 03/10/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	03/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	03/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	03/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,81	6,0 - 8,5	03/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	03/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	03/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	03/10/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01593.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Cường - Chợ Bình Châu, xã Bình Châu, Xuyên Mộc, BRVT
Ngày lấy mẫu : 3/10/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 03/10/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,36	(0,2 - 1,0) mg/L	03/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	03/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	03/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,86	6,0 - 8,5	03/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	03/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	03/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,47	≤ 2 NTU	03/10/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01592.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hùng - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc, BRVT
Ngày lấy mẫu : 3/10/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 03/10/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	03/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	03/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	03/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,91	6,0 - 8,5	03/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	03/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	03/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,63	≤ 2 NTU	03/10/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01360.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Bình Châu, xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 12/9/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/09/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,50	(0,2 - 1,0) mg/L	12/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	12/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	12/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,76	6,0 - 8,5	13/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,43	≤ 2 NTU	13/09/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 14 tháng 09 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01359.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ dân Ngô Đăng Bình, chợ Bình Châu, xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 12/9/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/09/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,42	(0,2 - 1,0) mg/L	12/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	12/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	12/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,61	6,0 - 8,5	13/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	13/09/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01358.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ dân Nguyễn Văn Long, ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT
Ngày lấy mẫu : 12/9/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/09/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	12/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	12/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	12/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,60	6,0 - 8,5	13/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2 NTU	13/09/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00917.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,93	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	02/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Thương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00916.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Ngô Đăng Tùng - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,01	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,54	≤ 2 NTU	02/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Thuý Hằng



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00915.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Bình - Ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,89	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,57	≤ 2 NTU	02/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Ký PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Thương Giang

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00835.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Bình Châu - xã Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,56	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,87	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,27	≤ 2 NTU	09/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00834.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,85	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	09/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00833.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đào Văn Tuấn - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,85	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	09/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Trần Thị Hương Giang

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00701.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,48	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,55	≤ 2 NTU	13/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hồng Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00700.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Mai Thị Tuyết - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,47	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,46	≤ 2 NTU	13/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00699.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Hồ Văn Nam - ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,49	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,49	≤ 2 NTU	13/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Thuý Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00548.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu - xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,16	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,62	≤ 2 NTU	09/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 05 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00547.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Lê Thị Hoa - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,12	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,67	≤ 2 NTU	09/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 05 tháng 05 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00546.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Ngõ Văn Minh - ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,08	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,40	≤ 2 NTU	09/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00461.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,94	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,38	≤ 2 NTU	15/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00459.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Toàn - Ấp Thèo Nè, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,89	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,53	≤ 2 NTU	15/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00460.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đoàn Văn Hương- chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,92	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,70	≤ 2 NTU	15/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00225.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,59	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,19	≤ 2 NTU	06/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00227.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Quân - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,47	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	06/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

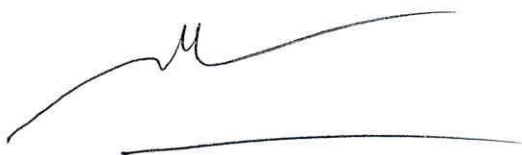

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00226.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Cao Thị Châu - ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,52	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	06/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00172.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN cấp nước Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,98	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00174.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,79	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00173.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Cao Thị Châu - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,82	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00084.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,02	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,66	≤ 2 NTU	19/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024
P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00082.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thanh Bình - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,95	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,64	≤ 2 NTU	19/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00083.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Long - Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,10	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	19/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh