



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01985.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | Clo dư tự do | So màu | 0,6 | (0,2 - 1,0) mg/L | 05/12/2024 |
| 2 | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml | 05/12/2024 |
| 3 | E.Coli (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml | 05/12/2024 |
| 4 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 7,11 | 6,0 - 8,5 | 06/12/2024 |
| 5 | Mùi vị | Cảm quan | Đạt | không mùi vị lạ | 05/12/2024 |
| 6 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 TCU | 05/12/2024 |
| 7 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,15 | ≤ 2 NTU | 06/12/2024 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CDHA -TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01984.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Lâm - Chợ Bà Tô, TT Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | Clo dư tự do | So màu | 0,4 | (0,2 - 1,0) mg/L | 05/12/2024 |
| 2 | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml | 05/12/2024 |
| 3 | E.Coli (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml | 05/12/2024 |
| 4 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 7,10 | 6,0 - 8,5 | 06/12/2024 |
| 5 | Mùi vị | Cảm quan | Đạt | không mùi vị lạ | 05/12/2024 |
| 6 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 TCU | 05/12/2024 |
| 7 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,25 | ≤ 2 NTU | 06/12/2024 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024

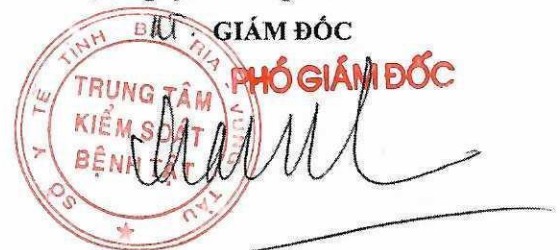

Trần Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01983.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trạm Y tế xã Phước Tân - huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | Clo dư tự do | So màu | 0,34 | (0,2 - 1,0) mg/L | 05/12/2024 |
| 2 | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml | 05/12/2024 |
| 3 | E.Coli (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml | 05/12/2024 |
| 4 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 7,07 | 6,0 - 8,5 | 06/12/2024 |
| 5 | Mùi vị | Cảm quan | Đạt | không mùi vị lạ | 05/12/2024 |
| 6 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 TCU | 05/12/2024 |
| 7 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,33 | ≤ 2 NTU | 06/12/2024 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024


GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01836.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Phước Bửu
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | Clo dư tự do | So màu | 0,56 | (0,2 - 1,0) mg/L | 14/11/2024 |
| 2 | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml | 14/11/2024 |
| 3 | E.Coli (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml | 14/11/2024 |
| 4 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 7,06 | 6,0 - 8,5 | 15/11/2024 |
| 5 | Mùi vị | Cảm quan | Đạt | không mùi vị lạ | 14/11/2024 |
| 6 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 TCU | 14/11/2024 |
| 7 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,17 | ≤ 2 NTU | 15/11/2024 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01837.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thanh Dũng - KP. Phước Lộc, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | Clo dư tự do | So màu | 0,36 | (0,2 - 1,0) mg/L | 14/11/2024 |
| 2 | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml | 14/11/2024 |
| 3 | E.Coli (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml | 14/11/2024 |
| 4 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 7,02 | 6,0 - 8,5 | 15/11/2024 |
| 5 | Mùi vị | Cảm quan | Đạt | không mùi vị lạ | 14/11/2024 |
| 6 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 TCU | 14/11/2024 |
| 7 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,15 | ≤ 2 NTU | 15/11/2024 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01838.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Hữu Nhân - Ấp Thanh Sơn, xã Phước Tân, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | Clo dư tự do | So màu | 0,32 | (0,2 - 1,0) mg/L | 14/11/2024 |
| 2 | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml | 14/11/2024 |
| 3 | E.Coli (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml | 14/11/2024 |
| 4 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 6,98 | 6,0 - 8,5 | 15/11/2024 |
| 5 | Mùi vị | Cảm quan | Đạt | không mùi vị lạ | 14/11/2024 |
| 6 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 TCU | 14/11/2024 |
| 7 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,18 | ≤ 2 NTU | 15/11/2024 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh